

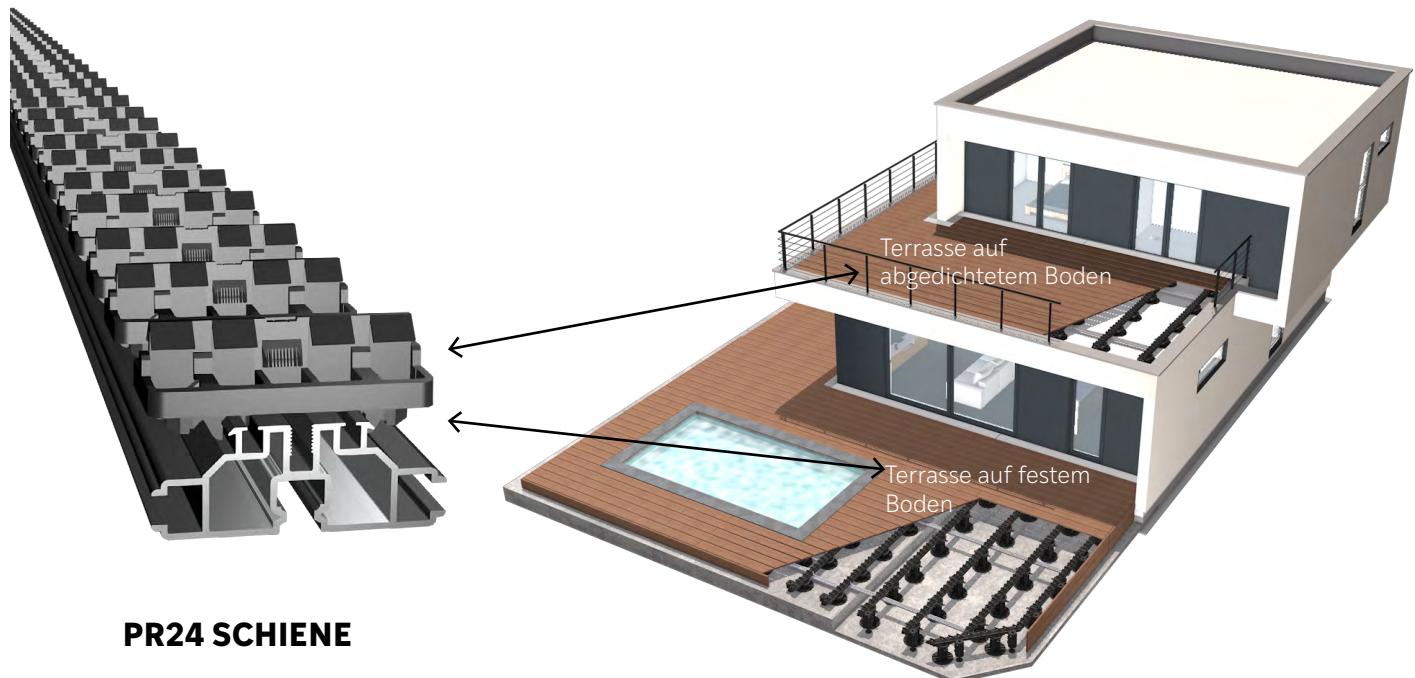


SCHIENE PR24 - TERRASSE

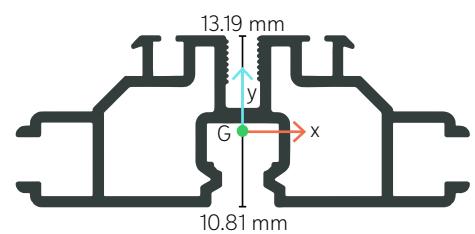

ABMESSUNGEN EINER PR24 SCHIENE MIT CLIPS

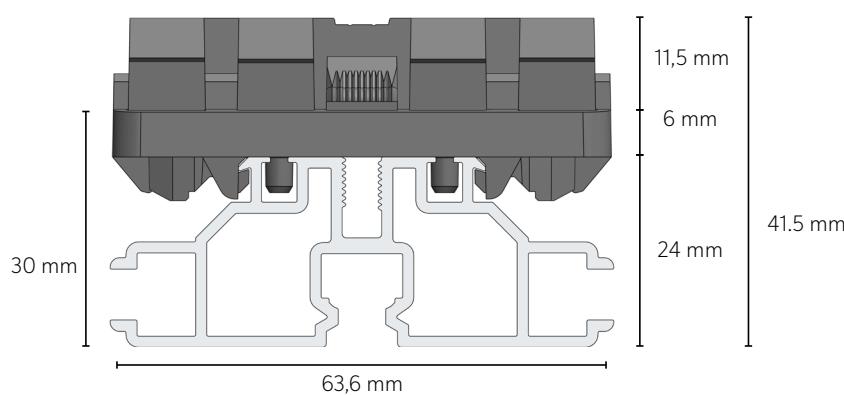

Position des Schwerpunkts (G)

TRÄGHEITSMOMENTE :

$$I_{xx} = 19602 \text{ mm}^4$$

$$I_{yy} = 87737 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx}/v = 1486 \text{ mm}^3$$

ALUMINIUM SCHIENE

Material	Aluminium EN AW-6060
Masse je Meter Schiene ohne Clips	0,878 kg
Farbe	Schwarz
Thermische Behandlung	T6
Zugfestigkeit (MPa)	190
Streckgrenze (MPa)	150
Min. Bruchdehnung (%)	6
Elastizitätsmodul (MPa)	70000
Längenausdehnungskoeffizient (10⁻⁶/K)	24
Schmelztemperatur (°C)	585-655
Wärmeleitkoeffizient (W/mK)	160



GRAD CLIP


Material	Polyoxymethylen
Dichte (kg/m³)	1410
Farbe	Schwarz
Streckgrenze (MPa)	64
Schmelztemperatur (°C)	190-220
Elastizitätsmodul (MPa)	2850
Längenausdehnungskoeffizient (10⁻⁶/K)	110



NUTZUNGSKATEGORIEN NACH EUROCODE 1

NUTZUNGSKATEGORIE NACH DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

Die Achsabstände zwischen den Schienen und zwischen den Schienenbefestigungen werden gemäß den verteilten und punktuellen Lasten der Nutzungskategorien nach DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 festgelegt.

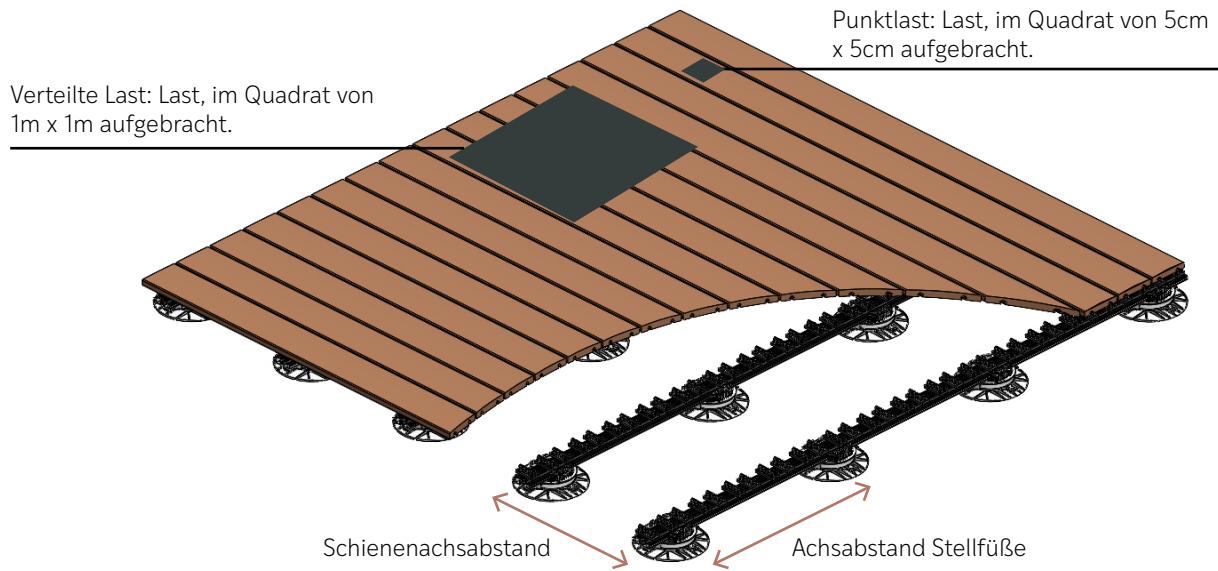

Nutzungskategorie nach DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12: Tabelle 6.1DE

Kategorie + Nutzung		Beispiele	q_k kN/m ²	Q_k kN
Spitzböden	A1	Für Wohnzwecke nicht geeigneter, aber zugänglicher Dachraum bis 1,80 m lichter Höhe	1	1
A Wohn- und Aufenthaltsräume	A2	Decken mit ausreichender Querverteilung der Lasten, Räume und Flure in Wohngebäuden, Bettenräume in Krankenhäusern, Hotelzimmer einschl. Zugehöriger Küchen und Bäder	1,5	-
	A3	wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung der Lasten	2,0	1
B Büroflächen, Arbeitsflächen, Flure	B1	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen ohne schweres Gerät, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2	2
	B2	Flure und Küchen in Krankenhäusern, Hotels, Altenheimen, Flure in Internaten usw.; Behandlungsräume in Krankenhäusern, einschl. Operationsräume ohne schweres Gerät; Kellerräume in Wohngebäuden	3	3
	B3	Alle Beispiele von B1 u. B2, jedoch mit schwerem Gerät	5	4
C Räume, Versammlungsräume und Flächen, die der Ansammlung von Personen dienen können (mit Ausnahme von unter A, B, D und E festgelegten Kategorien).	C1	Flächen mit Tischen; z. B. Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Schulräume, Cafés, Restaurants, Speisesäle, Lesesäle, Empfangsräume, Lehrerzimmer	3	4
	C2	Flächen mit fester Bestuhlung; z. B. Flächen in Kirchen, Theatern oder Kinos, Kongressäle, Hörsäle, Wartesäle	4	4
	C3	Frei begehbarer Flächen; z. B. Museumsflächen, Ausstellungsflächen, Eingangsbereiche in öffentlichen Gebäuden, Hotels, nicht befahrbare Hofkellerdecken, sowie die zur Nutzungsgruppe C1 bis C3 gehörigen Flure	5	4
	C4	Sport- und Spielflächen; z. B. Tanzsäle, Sporthallen, Gymnastik- und Kraftsporträume, Bühnen	5	7
	C5	Flächen für große Menschenansammlungen; z. B. in Gebäuden wie Konzertsäle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Tribünen mit fester Bestuhlung	5	4
	C6	Flächen mit regelmäßiger Nutzung durch erhebliche Menschenansammlungen, Tribünen ohne feste Bestuhlung	7,5	10
D Verkaufsräume	D1	Flächen von Verkaufsräumen bis 50 m ² Grundfläche in Wohn-, Büro- und vergleichbaren Gebäuden	2	2
	D2	Flächen in Einzelhandelsgeschäften und Warenhäusern	5	4
	D3	wie D2, jedoch mit erhöhten Einzellasten infolge hoher Lagerregale	5	7
E Lager, Fabriken und Werkstätten, Ställe, Lagerräume und Zugänge	E1.1	Flächen in Fabriken a und Werkstätten a mit leichtem Betrieb und Flächen in Großviehställen	5	4
	E1.2	Allgemeine Lagerflächen, einschließlich Bibliotheken	6,0	7
	E2.1	Flächen in Fabriken a und Werkstätten a mit mittlerem oder schwerem Betrieb	7,5	10
T Treppen und Treppenpodeste	T1	Treppen und Treppenpodeste in Wohngebäuden, Bürogebäuden und von Arztpraxen ohne schweres Gerät	3	2
	T2	Alle Treppen und Treppenpodeste, die nicht in T1 oder T3 eingeordnet werden können	5	2
	T3	Zugänge und Treppen von Tribünen ohne feste Sitzplätze, die als Fluchtwege dienen	7,5	3
Z Zugänge, Balkone		Dachterrassen, Laubengänge, Loggien usw., Balkone, Ausstiegspodeste	4	2

Die Einzellasten sind maßgebend für die Berechnungen von den maximalen Spannweiten.

Kategorie	Einzellast Q_k [kN]	
A1, A3 (innen)	1	
Terrassen, Balkone	2	
Arbeitsfläche, Flure	3	
Öffentlicher Bereich	4	
C4, D3 (innen)	7	
C6	10	


Für Terrassen werden nur diese Kategorien berücksichtigt.

ACHSABSTÄNDE DER STELLFÜSSE - TERRASSE


BERECHNUNGSANNAHMEN

Eigengewicht des Belags: 30 kg/m² (z.B. für leichte bis schwere Holzdielen)
Terrassenhöhen bis 0,50-1,00 m (Oberkante Terrassenbelag, je nach Landesbauordnung)
Verformungskriterium nach DIN EN 12871:
• Für Punktlasten: min{L/100 bzw. 6 mm}
• Für Flächenlasten: L/300


TERRASSE MIT 2 STELLFÜSSEN (EINFELDTRÄGER)

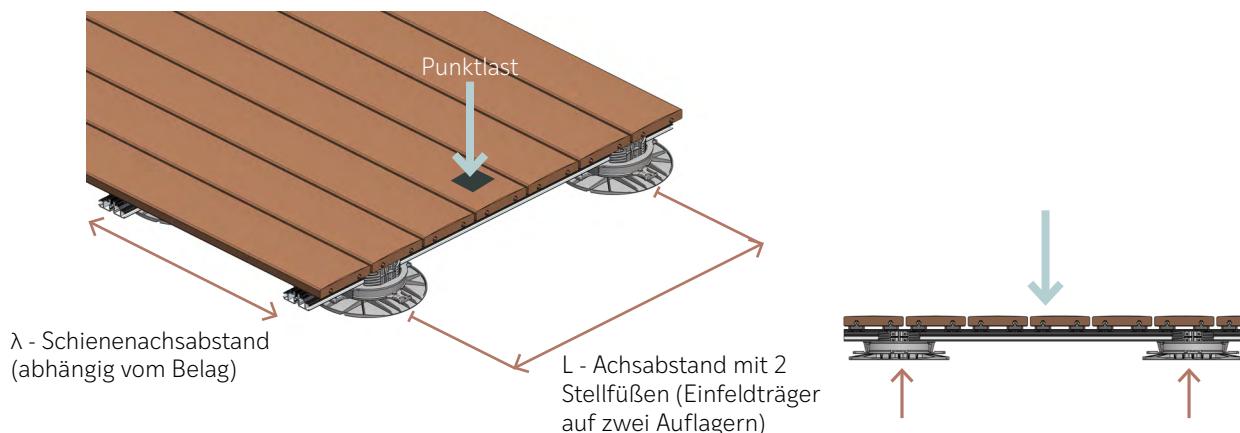


TERRASSE MIT 3 STELLFÜSSEN UND MEHR (MEHRFELDTRÄGER)

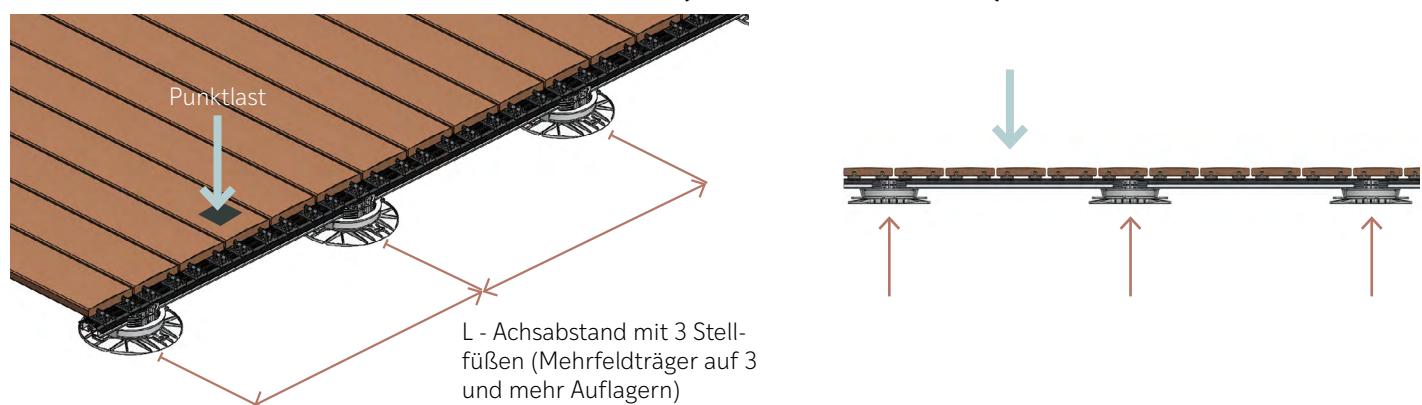

Verteilte Last: Last, im Quadrat von 1m x 1m aufgebracht

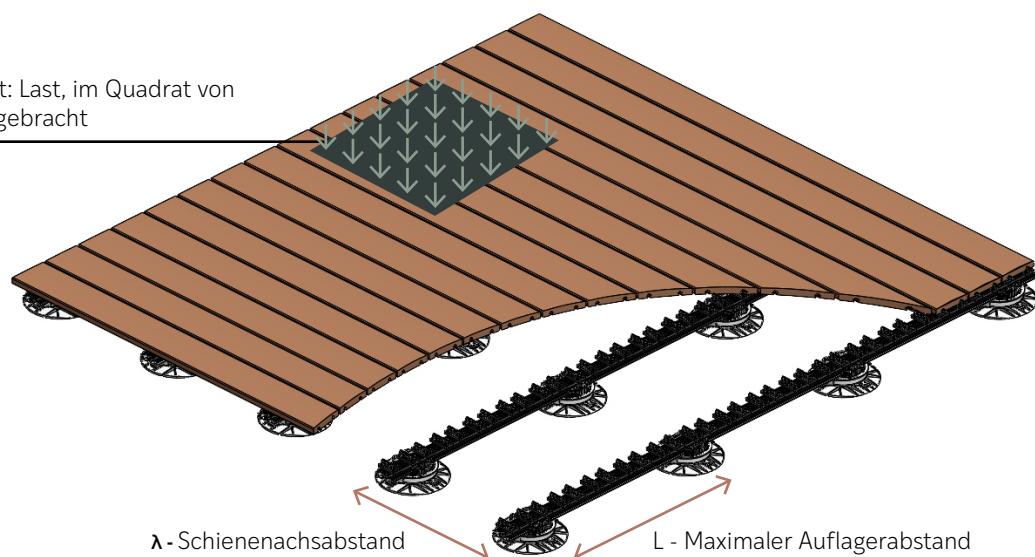

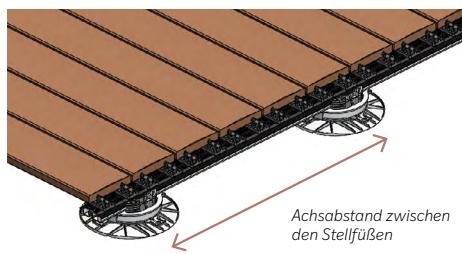

**MAXIMALE ACHSABSTÄNDE DER STELLFÜSSEN IN MM
(BERECHNETE WERTE).**

Die maximalen Achsabstände der Stellfüsse berücksichtigen die Durchbiegungs- und Lastbeschränkungen der Nutzungskategorien.

PR24			λ - Schienenachsabstand							
			300	350	400	450	500	550	600	
Schnee [kN/m ²]	Schnee zone	Kategorie	Einzellast [kN]	L - Maximaler Auflagerabstand in mm (Merfeldträger) **						
ohne Schnee	/	Terrassen, Balkone	2	400* (470)	400* (460)	400* (460)	400* (460)	400* (460)	400* (460)	400* (460)
		Arbeitsfläche, Flure	3	310	310	310	310	310	310	310
		Öffentlicher Bereich	4	230	230	230	230	230	230	230
Bis 500 m ü. d. M.	jeder Bereich	Terrassen, Balkone	2	430	430	420	420	410	410	410
		Arbeitsfläche, Flure	3	300	300	300	290	290	290	290
		Öffentlicher Bereich	4	230	230	230	230	220	220	220
Bis 800 m ü. d. M.	2 bis 3	Terrassen, Balkone	2	410	400	390	390	380	370	360
		Arbeitsfläche, Flure	3	290	290	290	280	280	280	270
		Öffentlicher Bereich	4	220	220	220	220	220	220	220
Bis 1200 m ü. d. M.	2	Terrassen, Balkone	2	400	390	380	370	360	350	340
		Arbeitsfläche, Flure	3	290	280	280	280	270	270	270
		Öffentlicher Bereich	4	220	220	220	220	210	210	210
Bis 1500 m ü. d. M.	3	Terrassen, Balkone	2	330	320	310	300	290	280	270
		Arbeitsfläche, Flure	3	260	260	250	250	240	230	230
		Öffentlicher Bereich	4	210	210	200	200	200	200	200

* Maximale empfohlene Werte von Grad® für optimalen Nutzerkomfort

** Bei der Bemessung eines Einfeldträgersystems sind die Tabellenwerte durch einen Reduktionsfaktor = **0,84** abzumindern.

Situation mit Kragarm

PR24	Lmax (mm)		
Schienen	Q = 2 kN	Q = 3 kN	Q = 4 kN
Kragarm	140	110	100

Bei Kragarmen müssen die Schienen verankert werden um dass umkippen der Terrasse zu vermeiden



Schneelasten in [kN/m²] gemäß DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04

Schnee-zone	Sk	Sk · 0,8 (μ)	Höhe			
			500	800	1200	1500
Höhen: Zone 1, 1a = 400m , Zone 2,2a = 285m, Zone 3 = 255m						
1	0,65	0,52	0,668	1,266	/	/
1a = Zone 1 · 1,25	0,813	0,65	0,835	1,582	/	/
2	0,85	0,68	1,284	2,538	4,950	/
Aa = Zone 2 · 1,25	1,1	0,88	1,604	3,172	6,188	/
3	1,1	0,88	1,899	3,809	7,485	11,088





Sk = der charakteristische Wert der Schneelast auf dem Boden [kN/m²] μ = Formbeiwerte für Schnee Δs = zusätzliche höhenabhängig Schneelasten über die normative Höhe hinaus [kN/m²]

Bild NA.1 — Schneelastzonenkarte

Allg. Hinweis: Schneelastzonen, Windzonen und Erdbebenzonen für Deutschland können kostenlos auf folgender Webseite in Abhängigkeit des Standorts abgerufen werden:

Dank der zahlreichen Nuten in der Schiene sind noch weitere Befestigungsmöglichkeiten möglich.

KOMPATIBLE SCHRAUBEN ZUR BEFESTIGUNG ÜBER DIE NUTEN DER SCHIENE

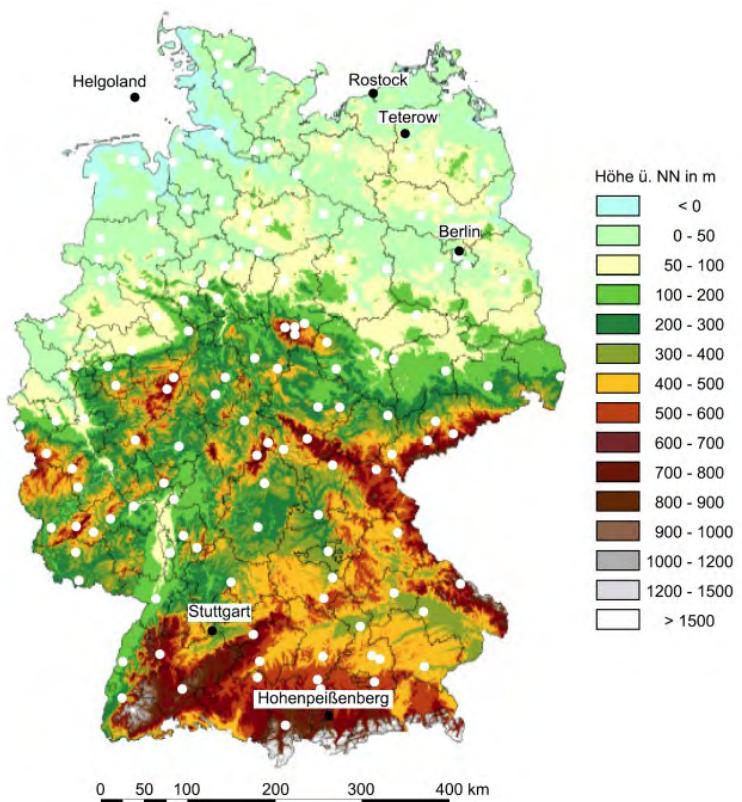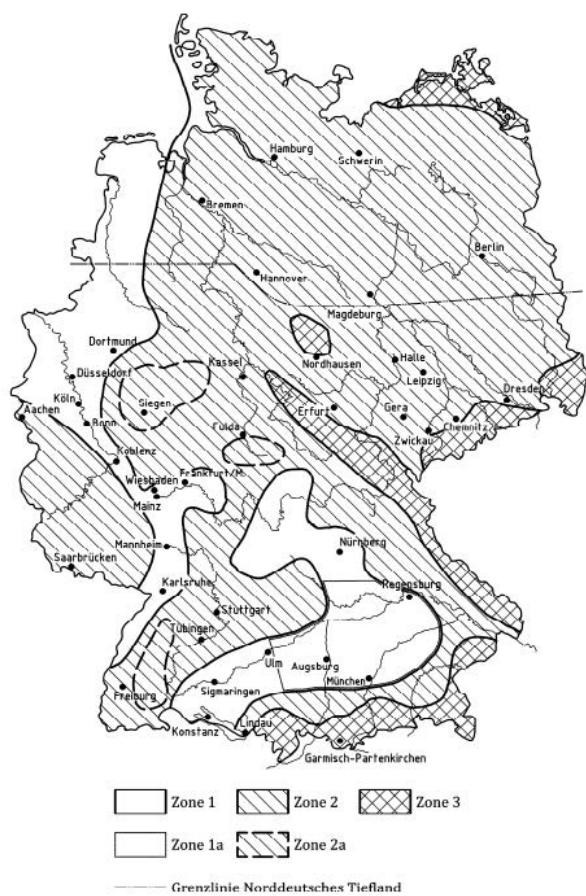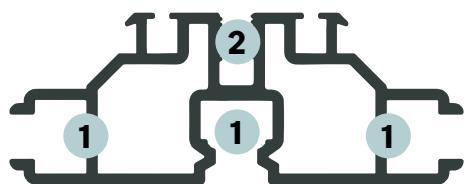

- 1 M6-Sechskantschraube oder Mutter
- 2 M5-Senkkopfschraube